


Abaque pour le calcul des conduites d'eau chaude

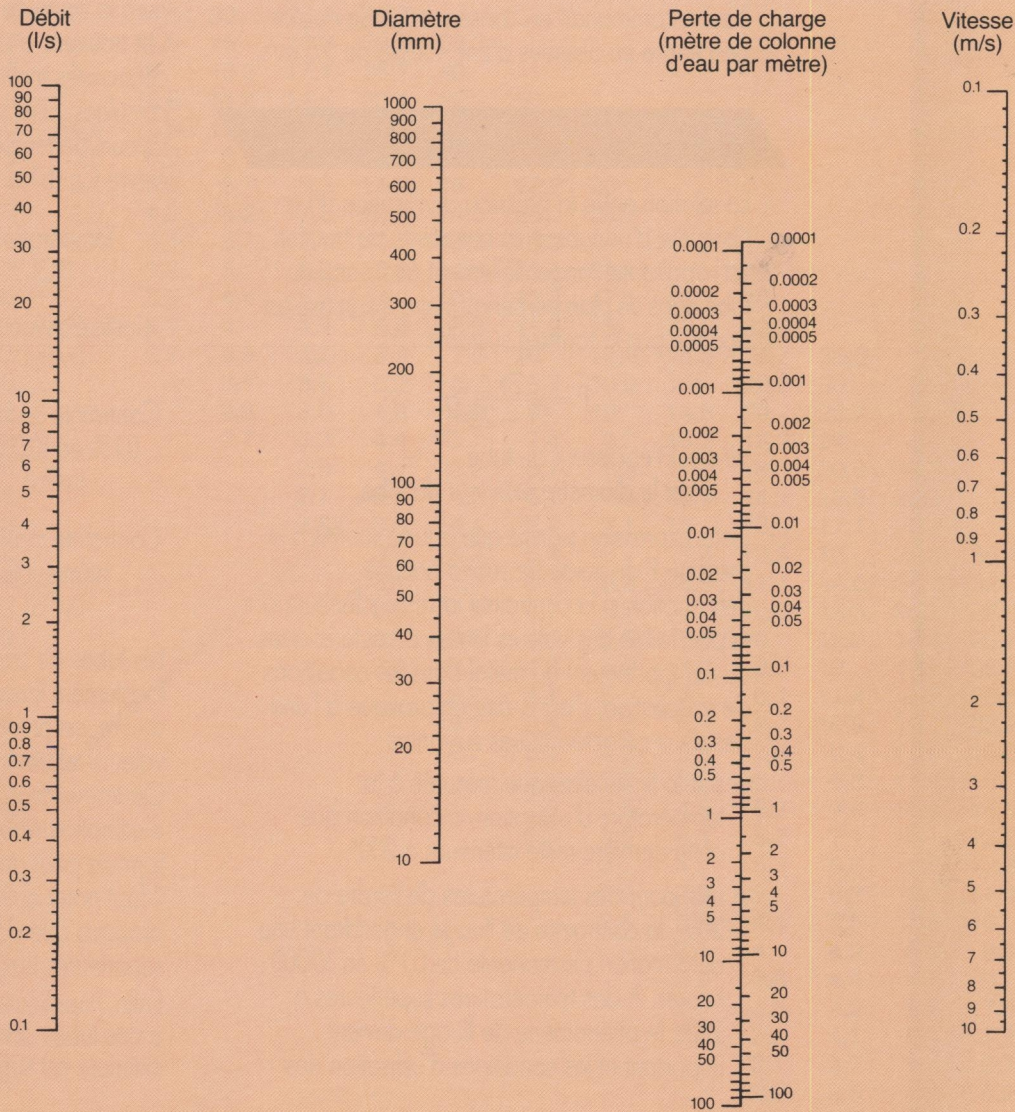

La colonne de droite de l'échelle des pertes de charge inclut les pertes de charge singulières (obstacles) qui ont été forfaitées à 15%
 1 mètre de colonne d'eau = 0,0098 MPa = 0,098 bars